


- DANE TECHNICZNE:**
- 1. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: 230/400V
 - 2. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI: 500V
 - 3. STOPIEŃ OCHRONNOŚCI: IP-44
 - 4. KLASA OCHRONNOŚCI: II
- SKRZYŃKA ROZDZIELCZA SR W OBUŁOWIE TERMOUTWARDZALNEJ

- LEGENDA:**
- 1. CZĘŚĆ MONTAŻOWA - OBUŁOWA Z MAT. IZOLACYJNEGO
 - 2. SZYNY PE, N
 - 3. PŁYTA MONTAŻOWA IZOLACYJNA
 - 4. LISTWY ZACISKOWE ZUG-35 POD OSŁONĄ IZOLACYJNĄ
 - 5. GNIAZDO (WTYK) DO ZASILANIA Z AGREGATU
 - 6. ZAMEK Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ

UWAGA:
WYPOSAŻENIE ZGODNIE ZE SCHEMATEM

SR - SZAFKA ROZDZIELCZA POMPOWNI

II KLASA OCHRONNOŚCI

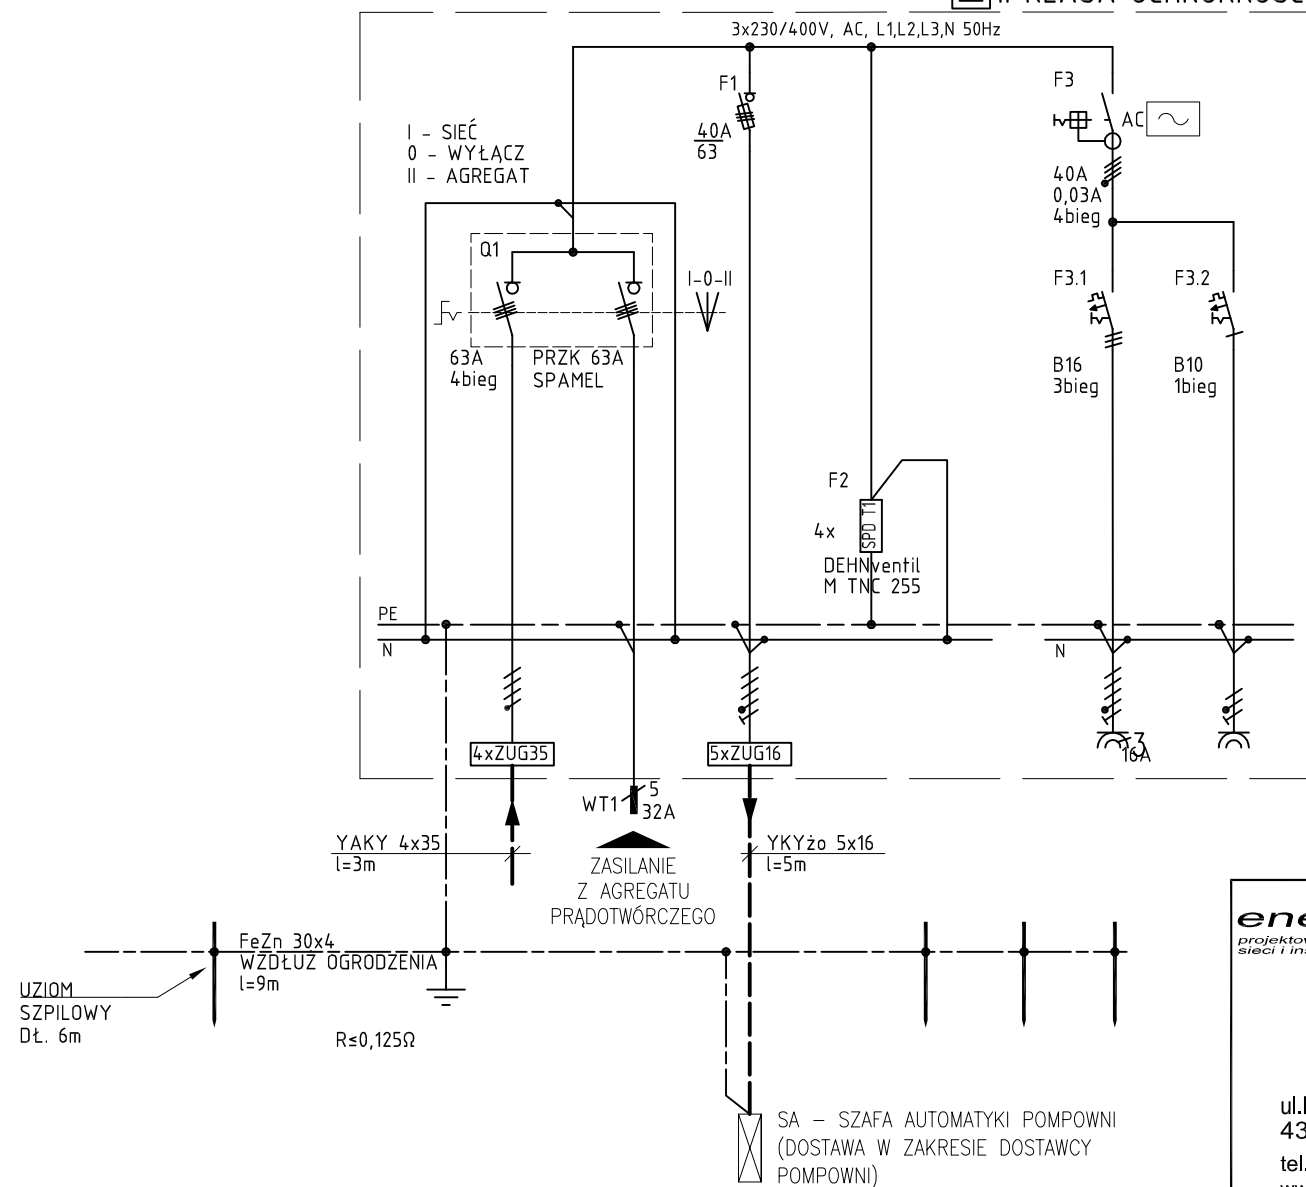

<p>projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji elektrycznych</p> <p>ul. Dębowa 12/20 43-100 Tychy tel. 603-603-457 www.energopro.pl energopro@energopro.pl</p>	PROJEKTOWAŁ:	inż. MARIUSZ STROJNY	SLK/0956/PW0E/05	03.2013	NR PROJ.:	EP-08/2013	
	OPRACOWAŁ:				REWIZJA:	00	
	SPRAWDZIŁ:				NR RYS.:	03	
	TYTUŁ RYSUNKU:			OSOBA:	NR UPR.:	PODPIS:	DATA:
SCHEMAT SZAFY ROZDZIELCZEJ SR						FAZA:	SKALA:
						PBW	-
						BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
INWESTOR:	TEMA:	OBIEKT:					
GMINA CHEŁM ŚLĄSKI UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI	KANALIZACJA SANITARNA W REJ. ULICY PODŁUŻE I CHEŁMSKIEJ W CHEŁMIE ŚLĄSKIM ZASILANIE POMPOWNI NR PP PRZY UL. PODŁUŻE	POMPOWNIA KANALIZACJI SANITARNEJ NR PP UL. PODŁUŻE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM					