


PRZEKRÓJ ROWU KABLOWEGO DLA LINII KABLOWEJ nN

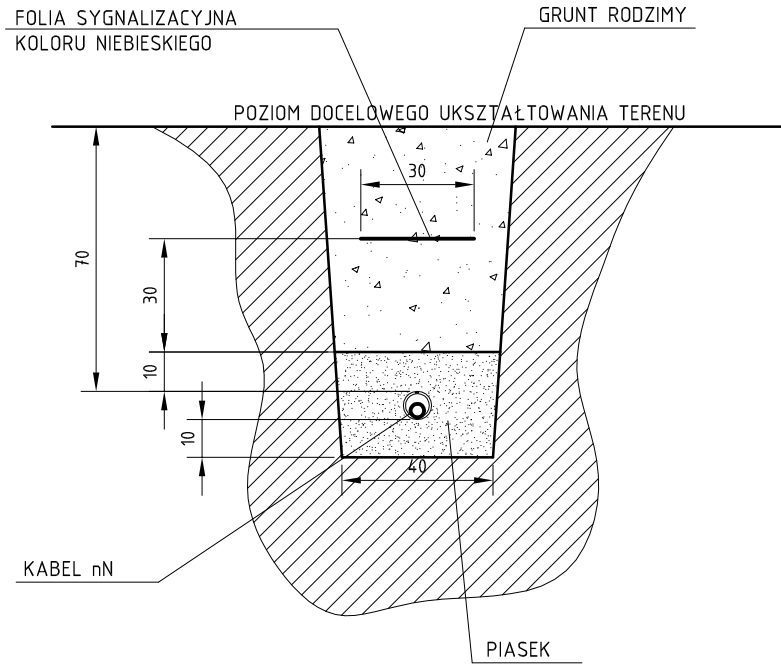

WZÓR OZNACZNIKA KABLOWEGO

YAKY 4x35 3x230/400V

LINIA KABLOWA ZASILANIA POMPOWNI
ZE ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO
PRZY UL.PODŁUŻE

WŁASNOŚĆ: GMINA CHEŁM ŚLĄSKI
DATA REALIZACJI: (miesiąc i rok)
WYKONAWCA: (nazwa wykonawcy)

 projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji elektrycznych ul.Dębowa 12/20 43-100 Tychy tel. 603-603-457 www.energopro.pl energopro@energopro.pl	PROJEKTOWAŁ:	inż. MARIUSZ STROJNY	SLK/0956/PW0E/05	03.2013	NR PROJ.: EP-09/2013	
	OPRACOWAŁ:				REWIZJA: 00	
	SPRAWDZIŁ:				NR RYS.: 05	ARKUSZ: -
		OSOBA:	NR UPR.:	PODPIS:	DATA:	
	TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ ROWU KABLOWEGO I WZÓR OZNACZNIKA KABLOWEGO					FAZA: PBW SKALA: - BRANŻA: ELEKTRYCZNA
	INWESTOR: GMINA CHEŁM ŚLĄSKI UL.KONARSKIEGO 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI	TEMAT: KANALIZACJA SANITARNA W REJ. ULICY PODŁUŻE I CHEŁMSKIEJ W CHEŁMIE ŚLĄSKIM ZASILANIE POMPOWNI NR PPT PRZY UL.PODŁUŻE	OBIEKT: POMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ NR PPT UL.PODŁUŻE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM			